



Правое исполнение

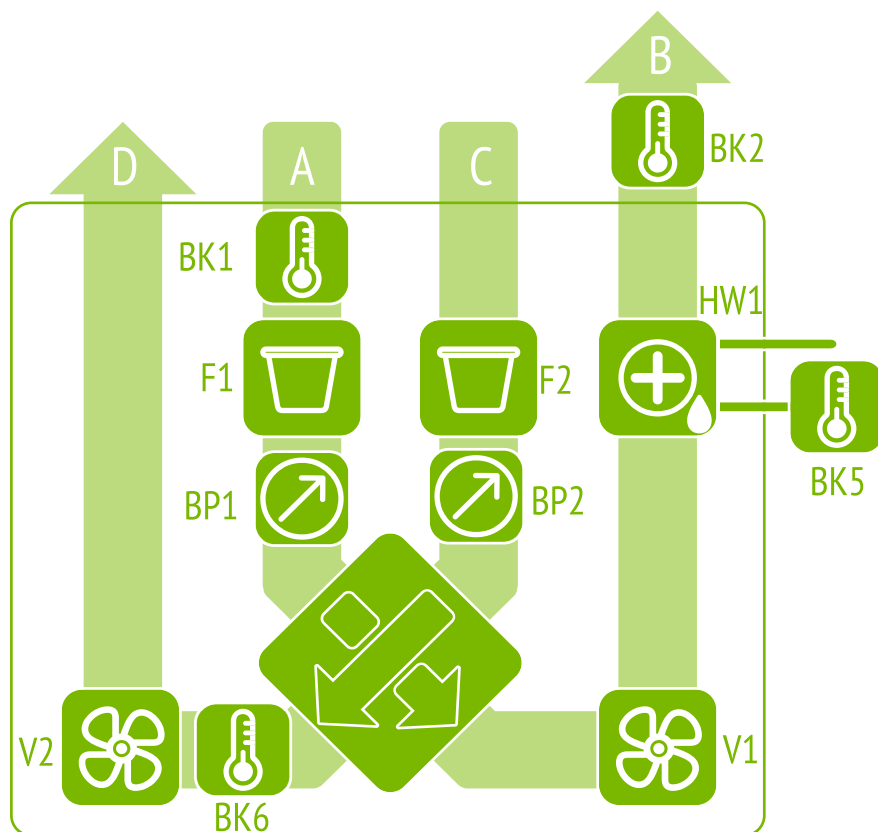

Левое исполнение

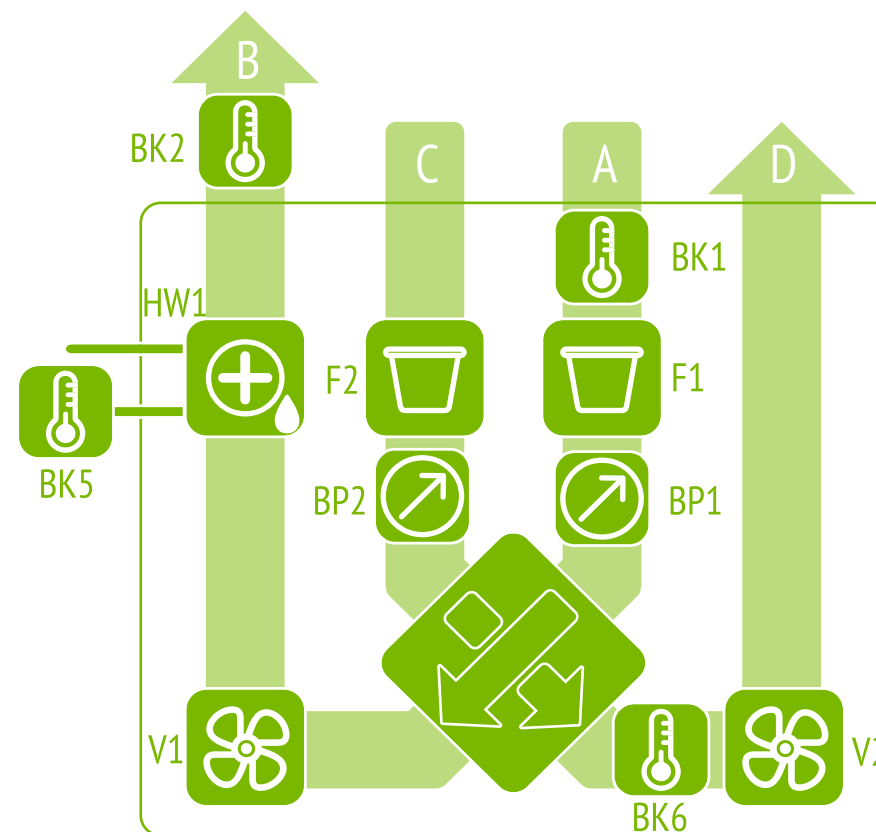

Направления потоков воздуха:

A – воздух, забираемый снаружи
B – приточный воздух в помещения
C – удаляемый из помещений воздух
D – удаляемый наружу воздух

Условные обозначения:

BK1 - Датчик температуры на улице
BK2 - Датчик температуры приточного воздуха
BK3, BK4 - Датчики перегрева электрического нагревателя
BK5 - Датчик температуры обратной воды
BK6 - Датчик температуры рекуператора
BP1 - Датчик загрязнения приточного фильтра

BP2 - Датчик загрязнения вытяжного фильтра
BP3 - Датчик работы вентилятора
ЕК1 - Электрический нагреватель
HW1 - Водяной нагреватель
V1 - Приточный вентилятор
V2 - Вытяжной вентилятор
F1 - Приточный фильтр
F2 - Вытяжной фильтр