


Правое исполнение

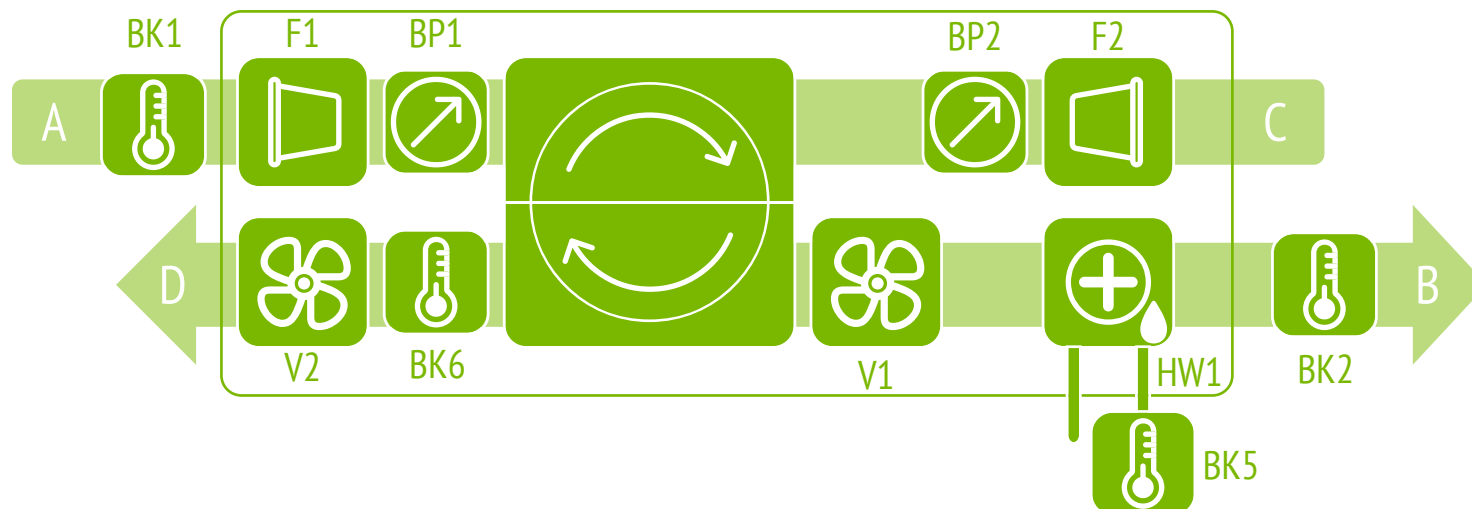

Направления потоков воздуха:

А – воздух, забираемый снаружи
 В – приточный воздух в помещения
 С – удаляемый из помещений воздух
 D – удаляемый наружу воздух

Условные обозначения:

BK1 - Датчик температуры на улице
 BK2 - Датчик температуры приточного воздуха
 BK5 - Датчик температуры обратной воды
 BK6 - Датчик температуры рекуператора
 BP1 - Датчик загрязнения приточного фильтра
 BP2 - Датчик загрязнения вытяжного фильтра
 HW1 - Водяной нагреватель
 V1 - Приточный вентилятор
 V2 - Вытяжной вентилятор
 F1 - Приточный фильтр
 F2 - Вытяжной фильтр

Левое исполнение

