


Правое исполнение

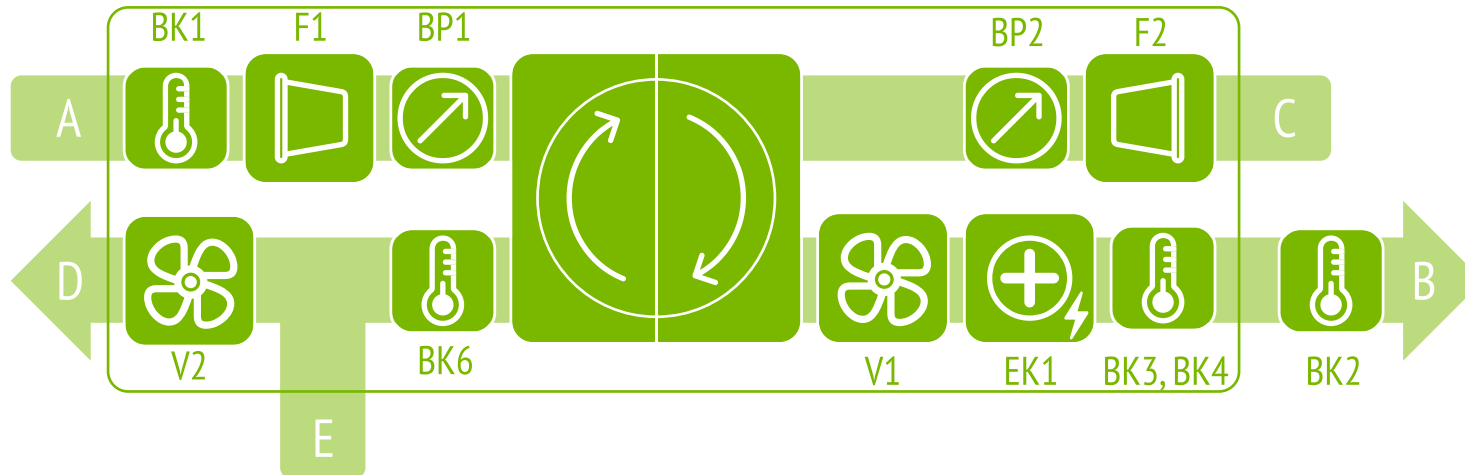

Направления потоков воздуха:

A – воздух, забираемый снаружи
 B – приточный воздух в помещения
 C – удаляемый из помещений воздух
 D – удаляемый наружу воздух
 E – дополнительная вытяжка
 (обходной канал - вытяжка без рекуперации тепла)

Условные обозначения:

BK1 - Датчик температуры на улице
 BK2 - Датчик температуры приточного воздуха
 BK3, BK4 - Датчики перегрева электрического нагревателя
 BK6 - Датчик температуры рекуператора
 BP1 - Датчик загрязнения приточного фильтра
 BP2 - Датчик загрязнения вытяжного фильтра
 EK1 - Электрический нагреватель
 V1 - Приточный вентилятор
 V2 - Вытяжной вентилятор
 F1 - Приточный фильтр
 F2 - Вытяжной фильтр

Левое исполнение

