

Nachweis

Verhalten von natürlichen Rauch- und Wärmeabzugsgeräten Prüfung der Wärmebeständigkeit

Prüfbericht

Nr.: 16-004337-PR08

(PB-A04-01-de-01)




Auftraggeber	AUMÜLLER Aumatic GmbH Gemeindewald 11-13 86672 Thierhaupten (Deutschland)
Systempartner	Aliplast Aluminium Systems
Produkt	Natürliches Rauch- und Wärmeabzugsgerät
Bezeichnung	"AUMÜLLER ferralux® NRW 100"
Elementaußenmaß (B x H)	1600 mm x 2500 mm
Lichte Öffnung (B x H)	1470 mm x 2330 mm
Rahmenmaterial	Aluminium-Rahmenkonstruktion
Bauart	Einflügeliges Drehflügel Fenster einwärts öffnend
Einbauart	Wandebau 90°
Antrieb	Zwei Klapphebelantriebe "FTA 600 S12 DF" mit Verriegelungsantrieb "FVB 22 S12 M-COM"

Grundlagen

EN 12101-2:2003
EN 1363-1:2012

Entspricht den nationalen Forderungen DIN EN.

Darstellung

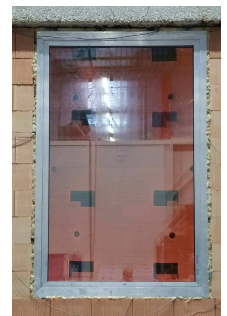

Verwendungshinweise

Dieser Prüfbericht dient zum Nachweis des Verhaltens von natürlichen Rauch- und Wärmeabzugsgeräten (NRWG) unter Wärmewirkung. Dieser Prüfbericht ist kein bauaufsichtlicher Verwendbarkeitsnachweis!

Gültigkeit

Die genannten Daten und Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den geprüften und beschriebenen Probekörper.

Veröffentlichungshinweise

Es gilt das ift-Merkblatt „Bedingungen und Hinweise zur Benutzung von ift-Prüfdokumentationen“. Das Deckblatt kann als Kurzfassung verwendet werden.

Inhalt

Der Nachweis umfasst (einschließlich Anlagen) 24 Seiten

- 1 Gegenstand
 - 2 Durchführung
 - 3 Ergebnisse
- Anlage (17 Seiten)



Prüfung der Wärmebeständigkeit

**Erreichte Klassifizierung
nach DIN EN 12101-2:2003-09 Anhang G**

B 300

ift Rosenheim

06.06.2018

A. Aguirre Cano

Anyke Aguirre Cano, Dipl.-Ing. (FH)
Prüfstellenleiter
Brandschutz



M. Ruby
Maximilian Ruby, B.Eng.
Prüfingenieur
Brandschutz