


ДВЕРИ И ЛЮКИ ГЕРМЕТИЧЕСКИЕ

ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ КАМЕР, типовой серии 5.904-4

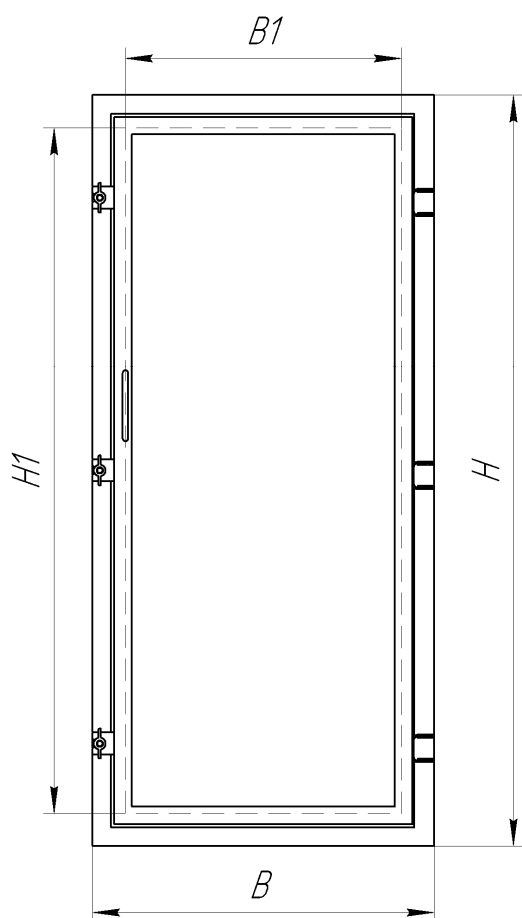

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- Два типоразмера дверей и один типоразмер люка.
- Крепление дверей и люков к стенам осуществляется приваркой рамы двери (люка) к металлической окантовке проема или закладным деталям.
- Конструкция петель и запоров дверей и люков позволяет регулировать плотность прилегания полотна двери (люка) к раме в четырех точках, что повышает их герметичность.

ВАРИАНТ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

- Не утепленные двери герметические (ДГ) и люки герметические (ЛГ) изготавливаются из углеродистой стали
 - Утепленные двери (ДГу) и люки (ЛГу) в отличие от неутепленных (ДГ и ЛГ) имеют теплоизоляцию из минеральной ваты (супертонкое стеклянное волокно СТВ).
 - Двери и люки изготавливаются в климатических исполнениях У и УХЛ
- категории размещения 3 и 4 по ГОСТ 15150-69 согласно ТУ 4863-013-1816-980-01.

ПРИМЕНЕНИЕ

Двери (ДГ и ДГу) и люки (ЛГ и ЛГу) серии: 5.904-4 применяются для осмотра приточных и вытяжных вентиляционных каналов.

Они устанавливаются в вентиляционных камерах, каналах и кондиционерах, выполненных в строительных конструкциях

НАЗНАЧЕНИЕ

Изолировать помещение от внешнего воздействия, создать необходимые условия для устойчивой работы многим устройствам, аппаратам и приборам.

Исполнение	Обозначение	Габаритный размер, мм		Размер проема, мм		Масса, кг.
		Н	В	Н1	В1	
Неутепленное	Дверь ДГ 1,25x0,5	1375	625	1255	505	24,3
	ДГ 0,9x0,4	1025	525	905	405	17,54
Утепленное	ДГу 1,25x0,5	1375	625	1255	505	36,2
	ДГу 0,9x0,4	1025	525	905	405	23,2
Неутепленное	Люк ЛГ 0,6x0,5	625	725	505	605	15,25
Утепленное	ЛГу 0,6x0,5	625	725	505	605	20,15

- возможно изготовление дверей и люков других размеров по заявке заказчика.